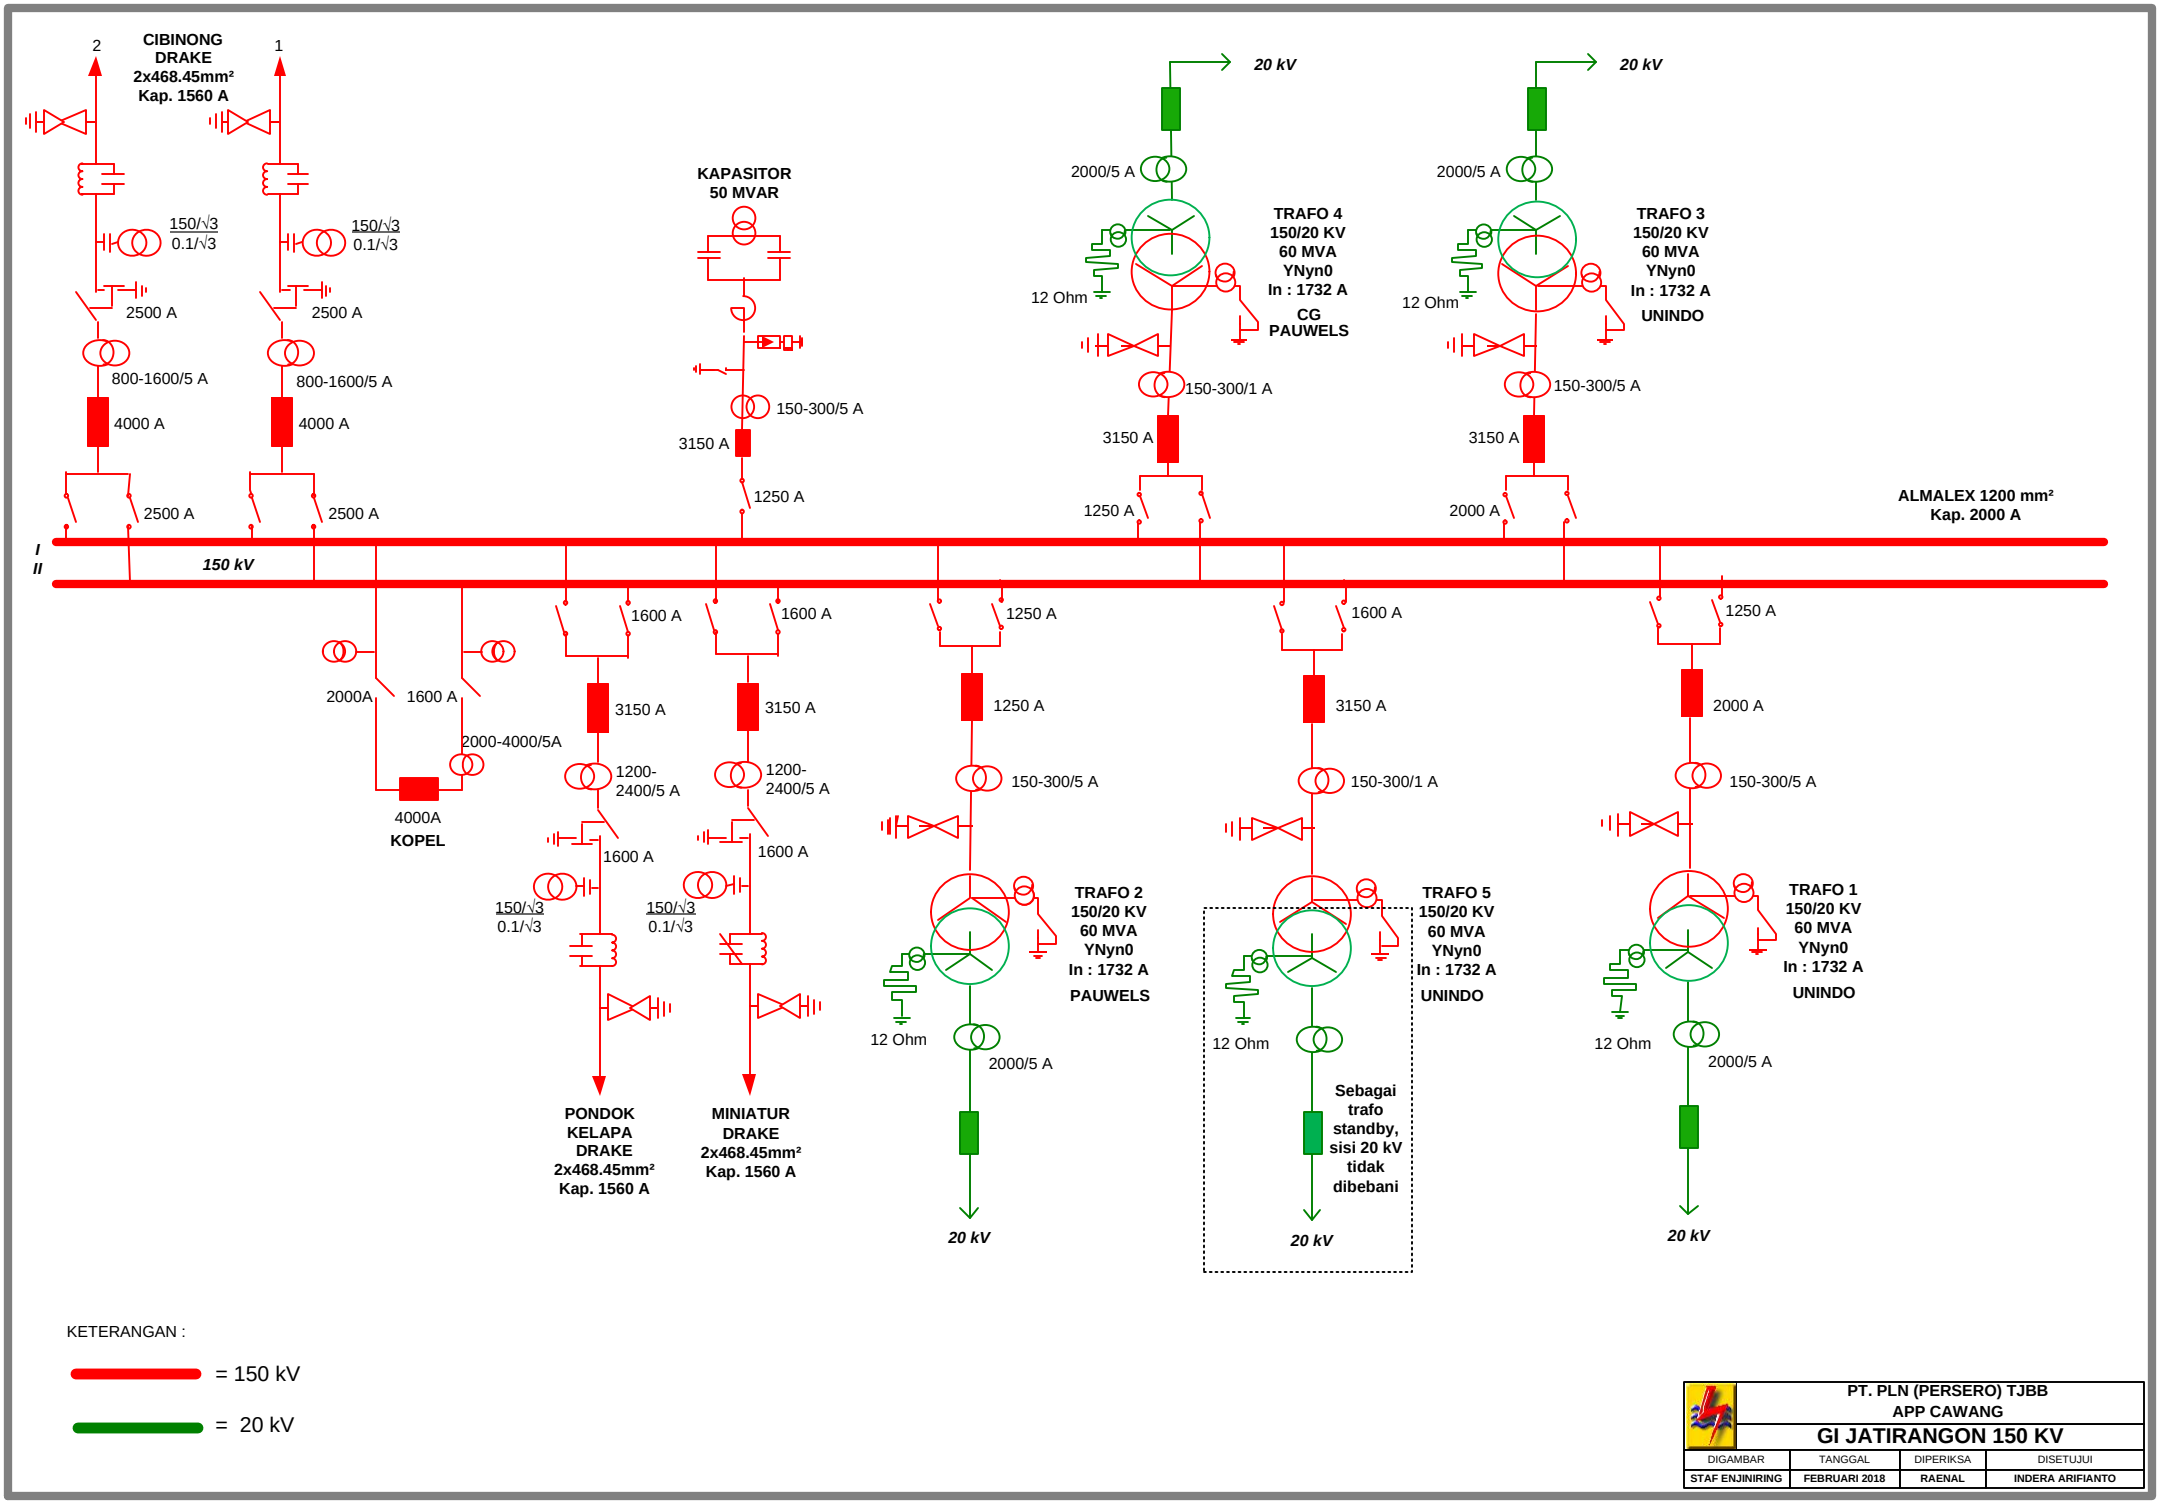
2
CIBINONG
DRAKE
2x468.45mm²
Kap. 1560 A
1
150/√3
0.1/√3
2500 A
800-1600/5 A
4000 A
KAPASITOR
50 MVAR
150-300/5 A
3150 A
1250 A
20 kV
2000/5 A
TRAFO 4
150/20 KV
60 MVA
YNyn0
In : 1732 A
CG
PAUWELS
12 Ohm
150-300/1 A
TRAFO 3
150/20 KV
60 MVA
YNyn0
In : 1732 A
UNINDO
2000 A
ALMALEX 1200 mm²
Kap. 2000 A
I
II
150 kV
1600 A
2000A
2000-4000/5A
4000A
KOPEL
1200-
2400/5 A
PONDOK
KELAPA
DRAKE
2x468.45mm²
Kap. 1560 A
MINIATUR
DRAKE
2x468.45mm²
Kap. 1560 A
TRAFO 2
150/20 KV
60 MVA
YNyn0
In : 1732 A
PAUWELS
TRAFO 5
150/20 KV
60 MVA
YNyn0
In : 1732 A
UNINDO
Sebagai
trafo
standby,
sisi 20 kV
tidak
dibebani
TRAFO 1
150/20 KV
60 MVA
YNyn0
In : 1732 A
UNINDO
KETERANGAN :
= 150 kV
= 20 kV
PT. PLN (PERSERO) TJBB
APP CAWANG
GI JATIRANGON 150 KV
DIGAMBAR
TANGGAL
DIPERIKSA
DISETUJUI
STAF ENJINIRING
FEBRUARI 2018
RAENAL
INDERA ARIFIANTO