




KETERANGAN :

— 500 KV
 — 150 KV
 — 70 KV
 — Saluran Tidak Operasi
 Saluran Kabel
 — Saluran Udara
 — . . . Future

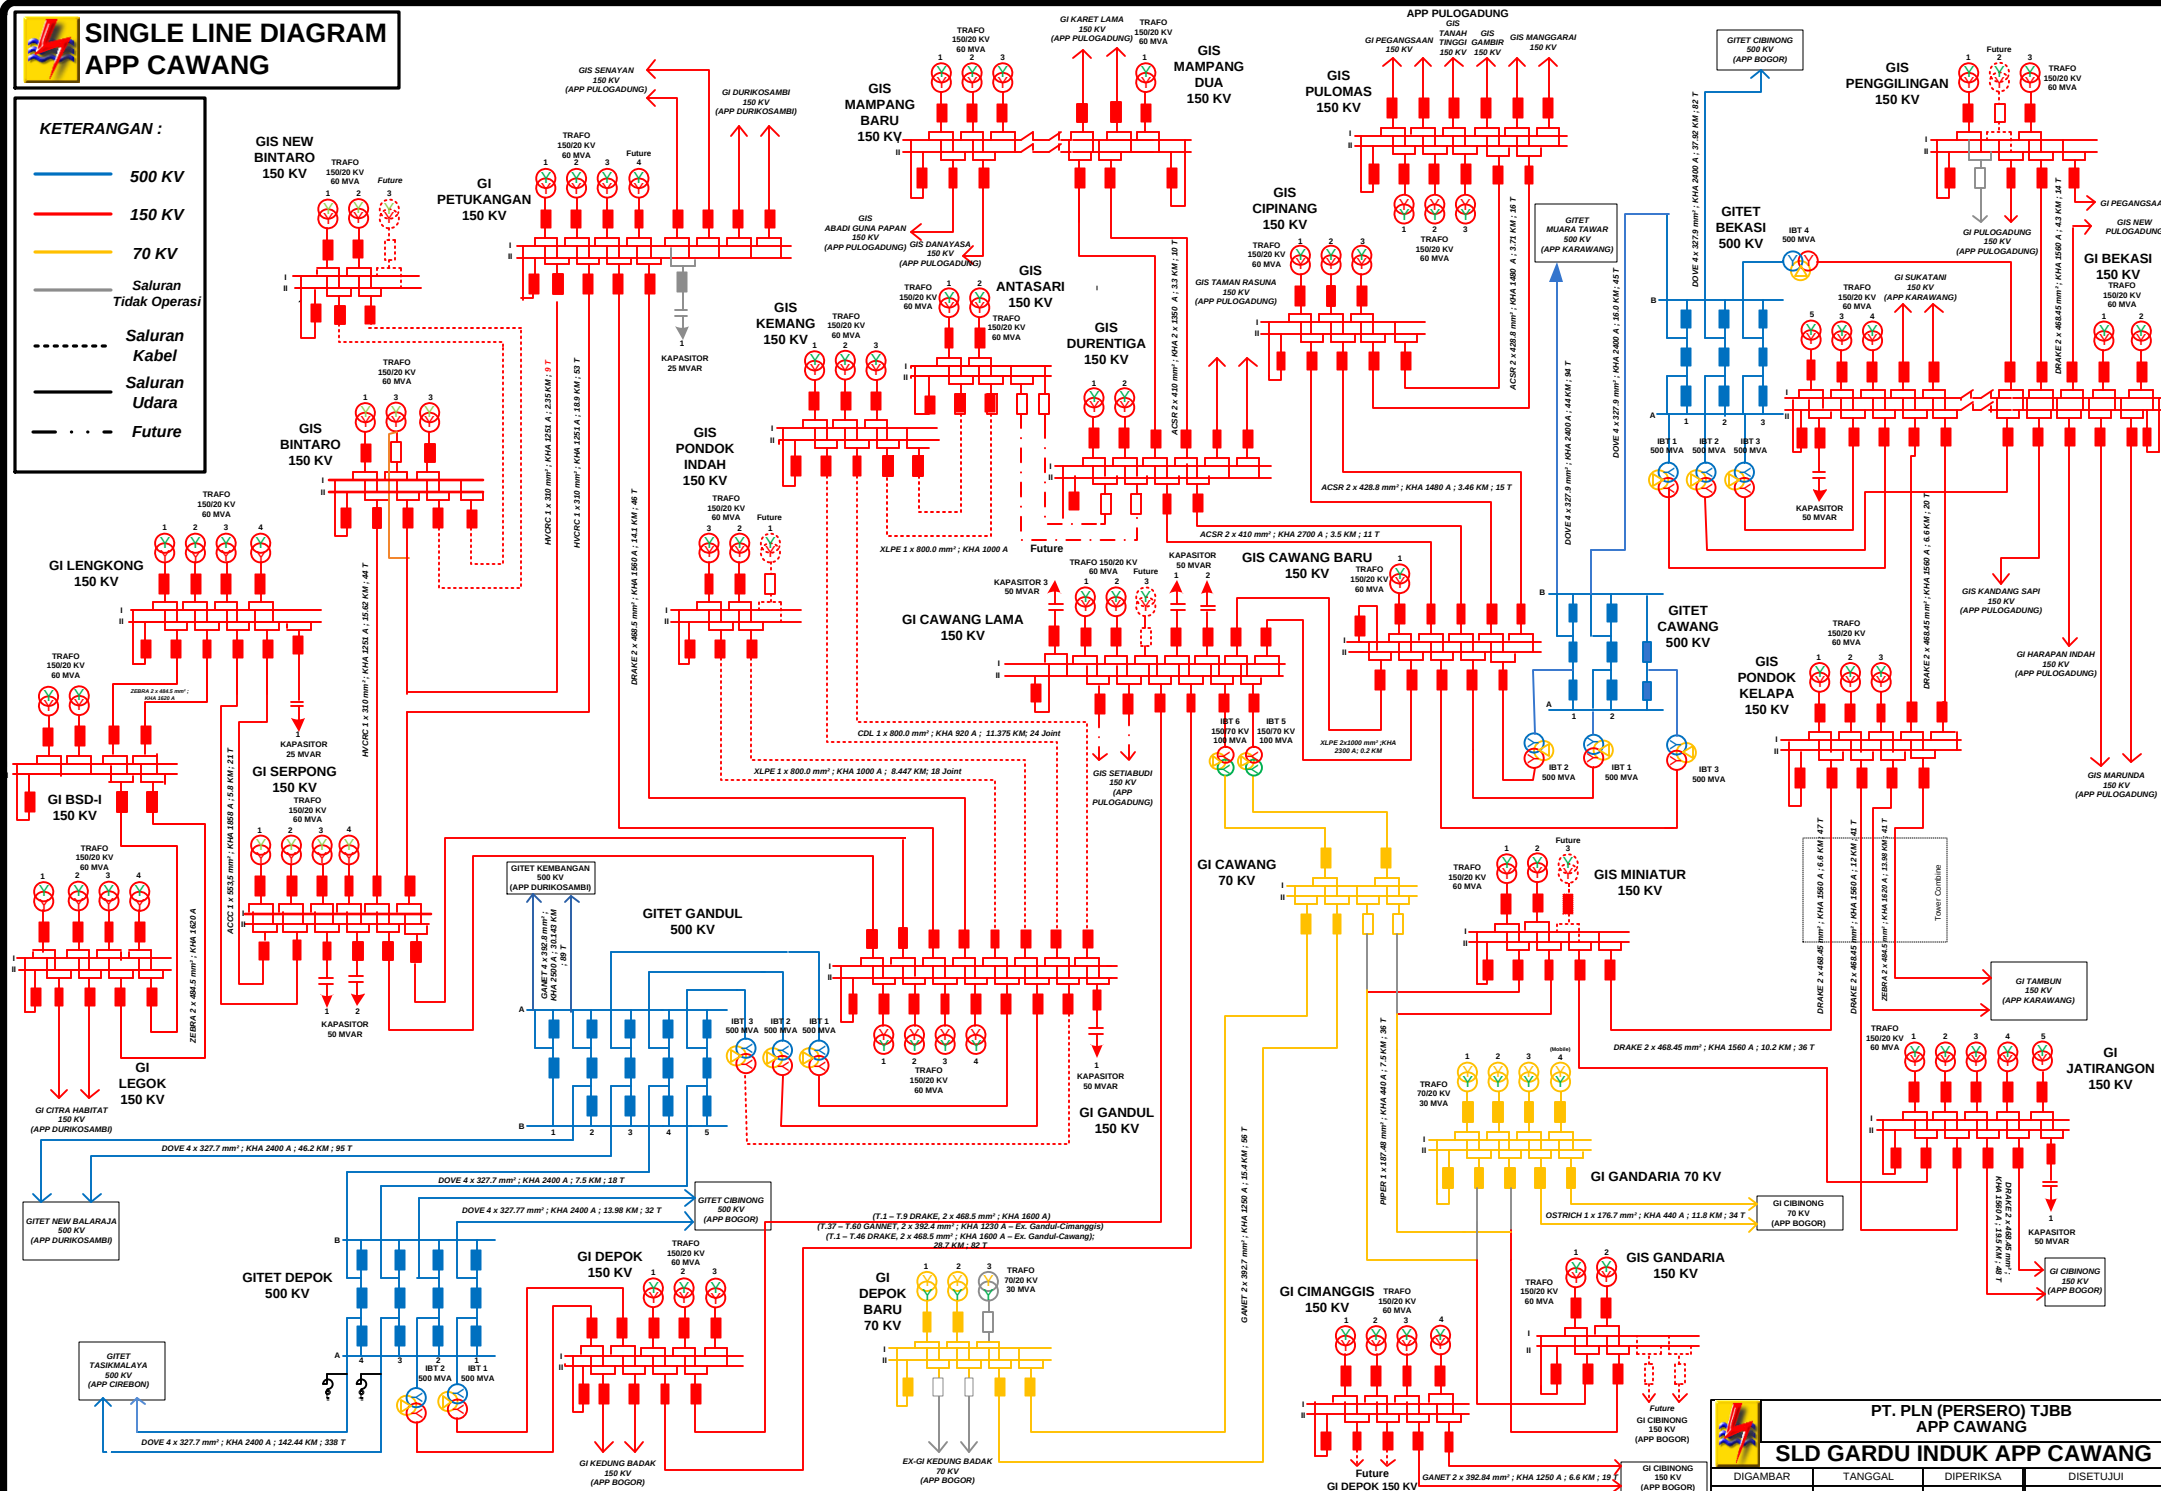

PT. PLN (PERSERO) TJBB
APP CAWANG

SLD GARDU INDUK APP CAWANG			
DIGAMBAR	TANGGAL	DIPERIKSA	DISETUJUI
STAF ENJINIRING	FEBRUARI 2018	RAENAL	INDER ARIFIANTO