LAMPIRAN A

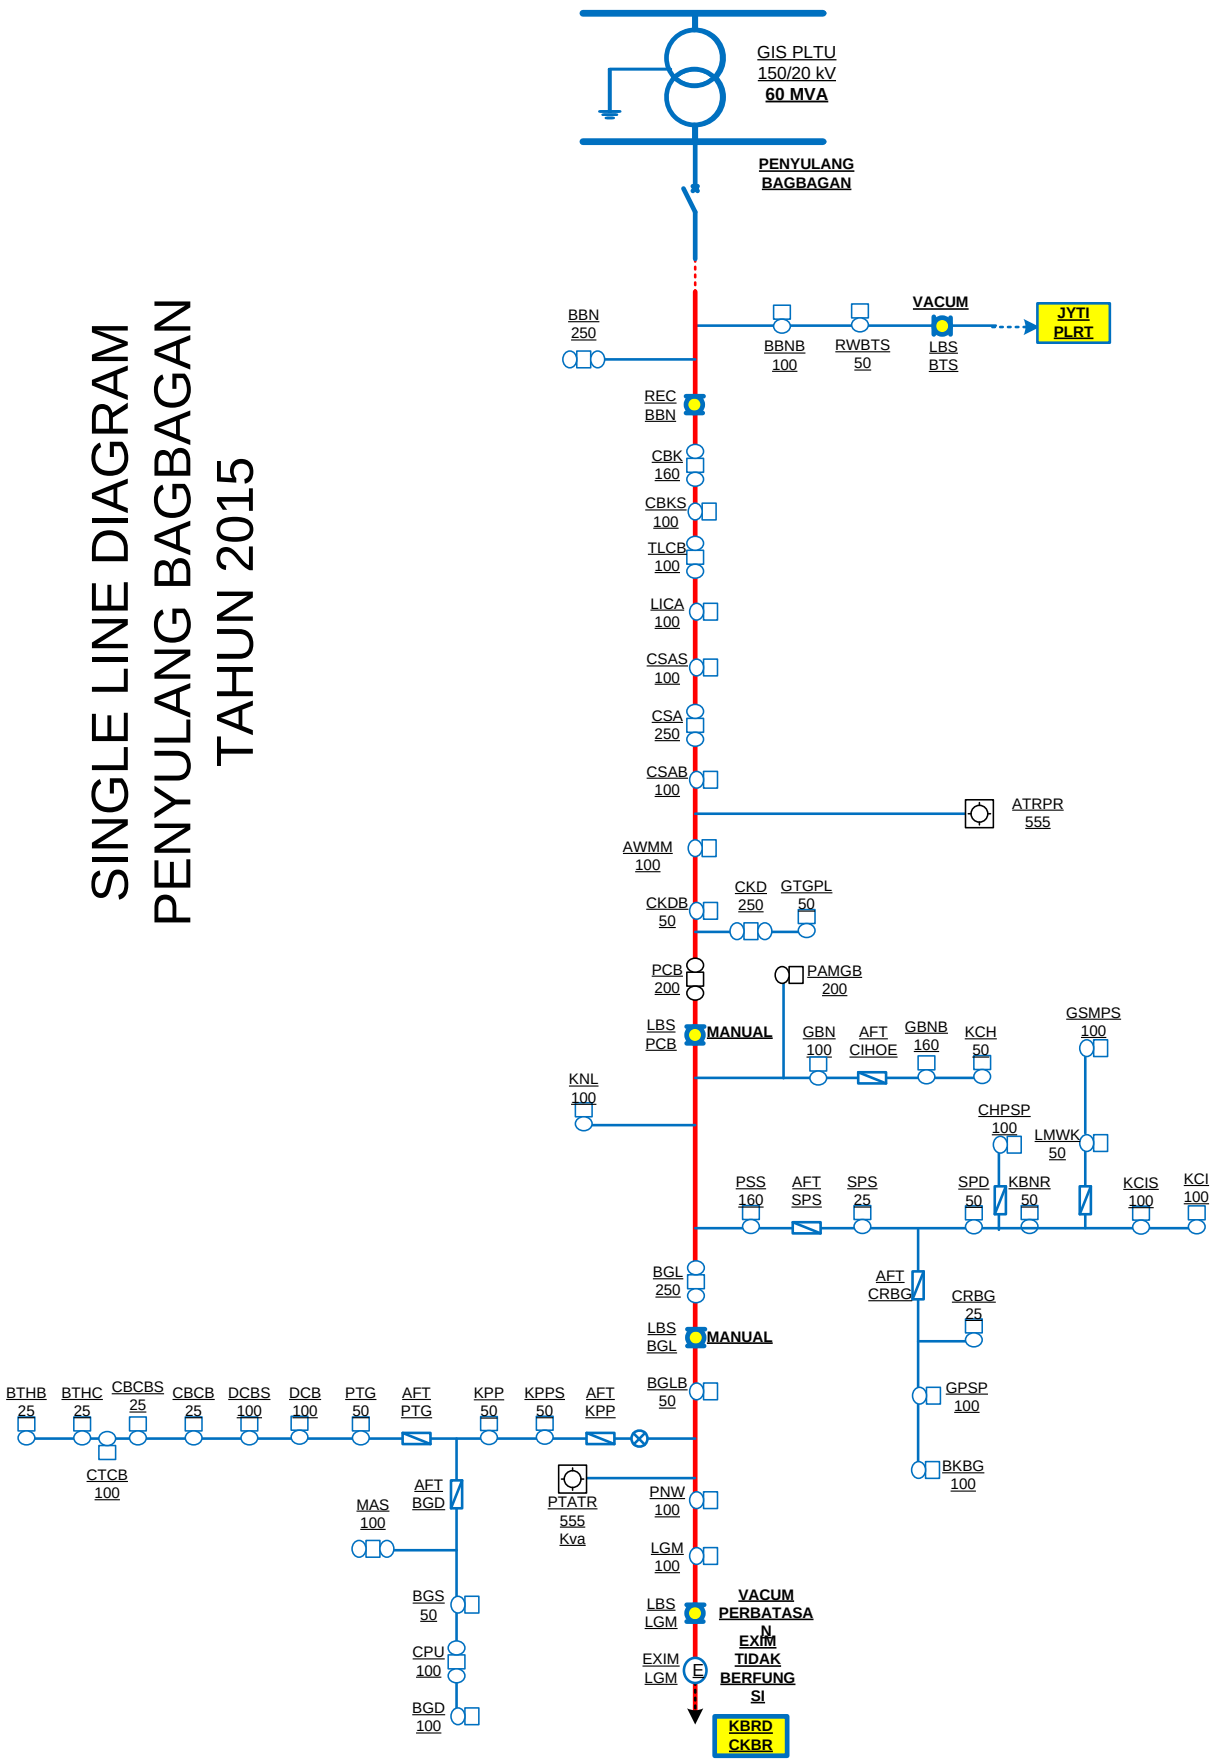
SINGLE LINE DIAGRAM
PENYULANG BAGBAGAN
TAHUN 2015
GIS PLTU
150/20 kV
60 MVA
PENYULANG
BAGBAGAN
BBN
250
BBNB
100
RWBTS
50
VACUM
LBS
BTS
JYTI
PLRT
REC
BBN
CBK
160
CBKS
100
TLCB
100
LICA
100
CSAS
100
CSA
250
CSAB
100
ATRPR
555
AWMM
100
CKDB
50
CKD
250
GTGPL
50
PCB
200
PAMGB
200
LBS
PCB
MANUAL
GBN
100
AFT
CIHOE
GBNB
160
KCH
50
GSMPS
100
KNL
100
CHPSP
100
LMWK
50
PSS
160
AFT
SPS
SPS
25
SPD
50
KBNR
50
KCIS
100
KCI
100
BGL
250
AFT
CRBG
CRBG
25
LBS
BGL
MANUAL
BGLB
50
GPSP
100
BKBG
100
BTHB
25
BTHC
25
CBCBS
25
CBCB
25
DCBS
100
DCB
100
PTG
50
AFT
PTG
KPP
50
KPPS
50
AFT
KPP
CTCB
100
MAS
100
AFT
BGD
PTATR
555
Kva
PNW
100
LGM
100
BGS
50
LBS
LGM
VACUM
PERBATASAN
CPU
100
EXIM
LGM
E
EXIM
TIDAK
BERFUNGSI
BGD
100
KBRD
CKBR